


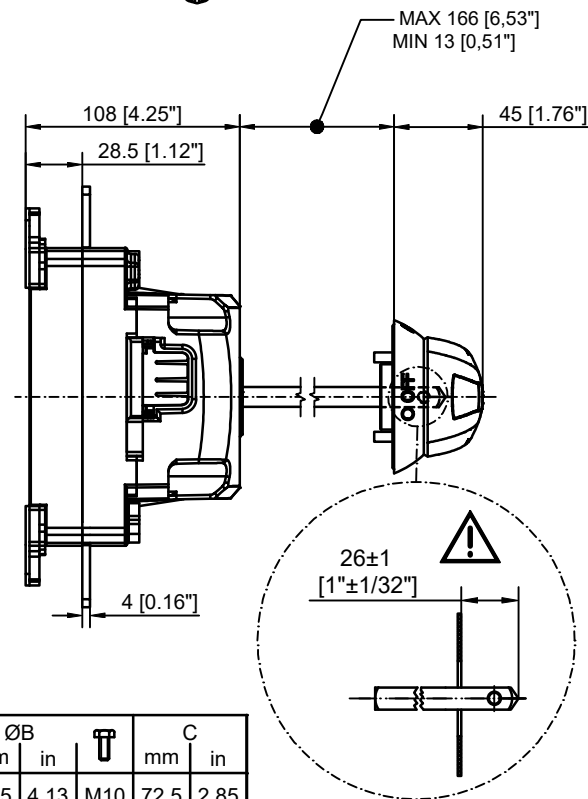


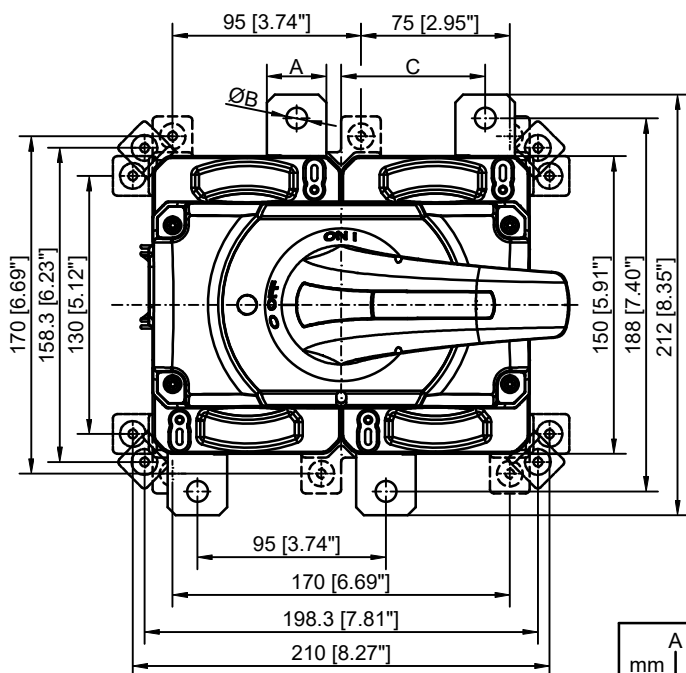

| A  |      | ØB   |      |     | C    |      |
|----|------|------|------|-----|------|------|
| mm | in   | mm   | in   |     | mm   | in   |
| 30 | 1.18 | 10.5 | 4.13 | M10 | 72.5 | 2.85 |
| 35 | 1.38 | 12.5 | 4.92 | M12 | 70   | 2.75 |

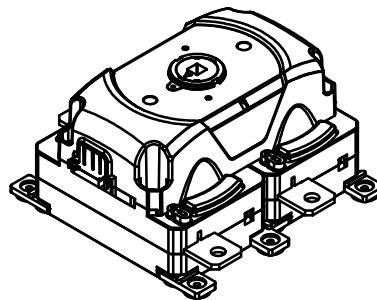

**DANGER / PELIGRO**

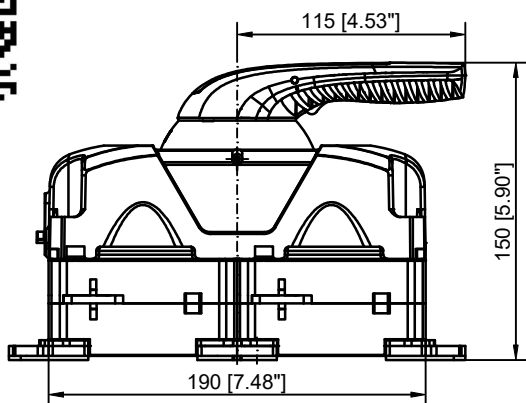

**STRONG MAGNETIC FIELD: keep at least 6 in / 15 cm of clearance**  
**CHAMP MAGNETIQUE PUISSANT: garder au moins 6 in / 15 cm de distance**  
**CAMPO MAGNÉTICO FUERTE: mantener al menos 6 in / 15 cm de separación**



#### HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying units before working on or inside this equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.
- The installation must be carried out according to local, national and international valid security regulations.

**FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY LEAD TO SERIOUS PERSONAL INJURY AND EVEN DEATH**

#### TENSION DANGEREUSE

- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Réinstallez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Respectez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.
- L'installation doit être réalisée conformément à la réglementation en matière de sécurité valable local, national et international.

**SI CES PRÉCAUTIONS NE SONT PAS RESPECTÉES, CELA POURRAIT ENTRAÎNER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES**

#### TENSIÓN PELIGROSA

- Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas.
- La instalación debe ser realizada bajo los reglamentos y normas de seguridad locales, nacionales e internacionales vigentes.

**EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PRECAUCIONES PODRÁ CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE**

[www.telergon.es](http://www.telergon.es)

**telergon**  
g o r l a n

**S7/1**

4527Z001

2021-09-17



Distanciar al menos 25mm (1") las partes no aisladas bajo tensión entre sí y, 12.5mm (½") las partes no aisladas con tensión del armario u otro metal aterrado.